

Ballstopppnetz (Handaufzug) hinter Handballtor Wettkampf



Aufzugsseil Netz mit Gewichtssack



Seilhaspel



Umlenkung an Decke




Umlenkung an Decke



Seilhaspel mit Türe



Netz und Bodenhülse mit Quersteg

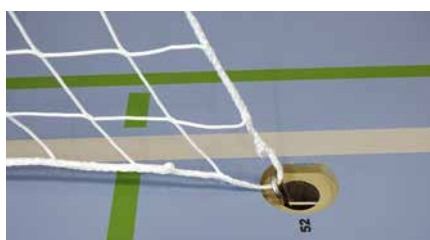

Netz am Boden

Netz


Das Netz besteht aus einer Polypropylen-Kordel ca. Ø 3.0 mm, weiss (Brandverhaltensgruppe RF2 gemäss VKF).

Die Maschen-weite beträgt 100 x 100 mm. Die Standardgrösse beträgt 5.0 x 12m. Das Netz wird im Geräteraum deponiert.

Positionierung

Von der Handballtorlinie bis zum Netz hinter dem Tor 1.50 m, bei kürzerem Tor kann der Abstand um das Mass verringert werden. Der Wandabstand zum Netz sollte 1.00 m betragen.

Deckenbefestigung

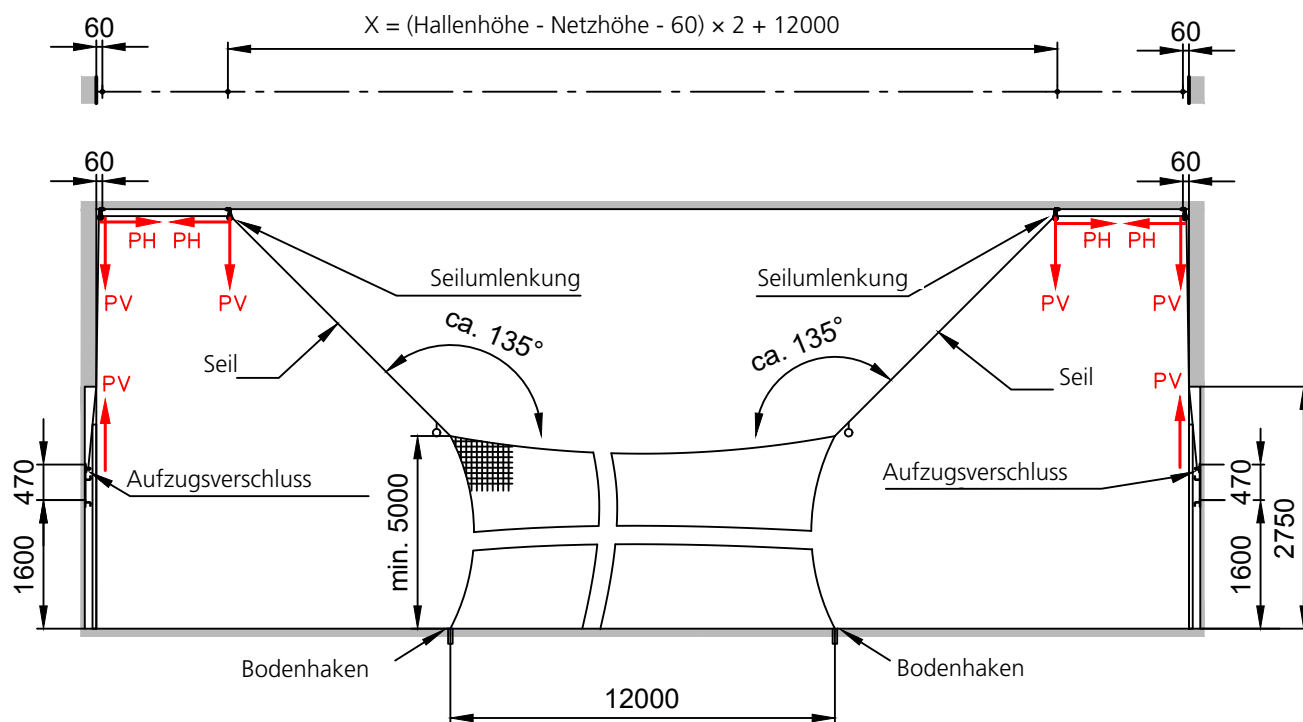

Türhöhe (nach Baspo Norm 201) muss mindestens 2100 mm ab fertig Boden betragen.

PH = 1,0 kN
PV = 2,0 kN

Einbaumasse

